

Specifikace/ Technický List

UltraVent - typ 20-1/1



Číslo položky

60.75.136

Popis

Digestoř UltraVent pohlcuje díky kondenzační technologii unikající páry. Vyvedení do venkovního prostoru nebo rozšíření stávající vzduchotechnické instalace nejsou u tohoto odsavače par nutné. Instalace digestoře je jednoduchá a lze ji provést i kdykoli dodatečně.



Použití v souladu se stanoveným účelem

Toto zařízení se smí používat pouze komerčně, například v kuchyních restaurací a v jídelnách a komerčních kuchyních nemocnic, pekařství nebo řeznictví. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné. Společnost RATIONAL AG neodpovídá za škody, které vznikly v důsledku používání přístroje v rozporu se stanoveným účelem.

Charakteristické znaky

- Inteligentní řízení výkonu pomocí automatického, plynulého přizpůsobení odsávacího výkonu podle množství unikající páry
- Automatické zvýšení odsávacího výkonu při otevření dvířek varného prostoru
- Omezení obtěžujících výparů a par Ty jsou odsávány a kondenzují v zařízení
- Odvod odpadní vody přímo zařízením – není nutné žádné další odtokové potrubí
- Snadná instalace a možnost dodatečného vybavení
- Výstup servisních hlášení
- Snadné čištění usměrňovacích plechů, možnost mytí v myčce nádobí

Technické specifikace

Připojení:	200V - 240 NAC 1/2 AC
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	140-160 W
Odběr proudu (A):	0,7 A
Odsávací výkon:	705 m ³ /h
Provozní hluk:	50-65 dB(A)

Rozměry a hmotnosti

Šířka (š):	881 mm
Výška (v):	337 mm
Hloubka (h):	929 mm
Hmotnost:	52 kg

Materiál

Nerezavějící ušlechtilá ocel (CNS 1.4301/AISI 304)

Specifikace/ Technický List

UltraVent - typ 20-1/1



Upozornění

- Pro instalaci zařízení UltraVent, UltraVent Plus nebo digestoře na SelfCookingCenter (od 09/2011) nebo CombiMaster Plus je nezbytná odpovídající sada adaptéru
- Díky kondenzačnímu účinku kondenzační digestoře UltraVent lze výrazně snížit potřebné množství přiváděného a odváděného vzduchu pro zařízení iCombi. Konkrétní informace najdete v příručce pro projektanty společnosti RATIONAL. Je nutné dodržovat místní normy a předpisy upravující používání vzduchotechnického zařízení
- Schváleno pouze pro instalaci na elektrických zařízeních
- U zařízení s UltraVent nebo UltraVent Plus doporučujeme dodržovat vzdálenost směrem nahoru nejméně 450 mm
- Nepoužívat se zařízením VarioSmoker

Schválení




Specifikace/ Technický List


UltraVent - typ 20-1/1




Rückansicht
Back view
Vue arrière

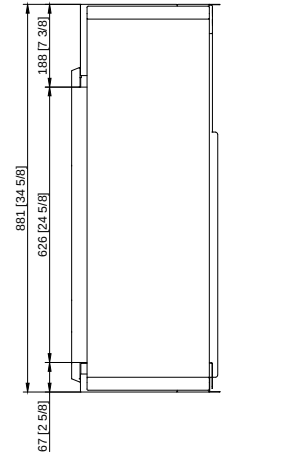


Seitenansicht
Side view
Vue de côté

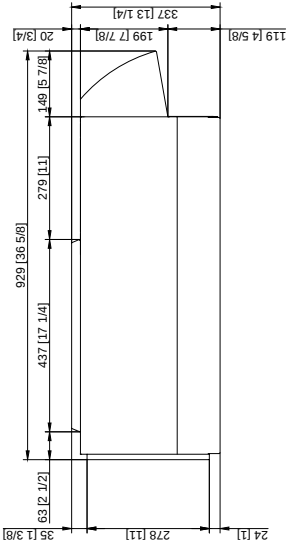

Vorderansicht
Front view
Vue de face

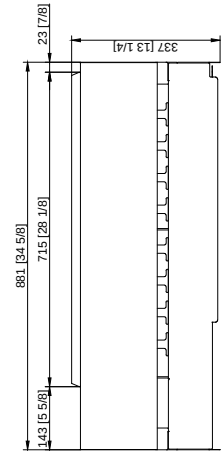

Draufsicht
Top view
Vue de dessus

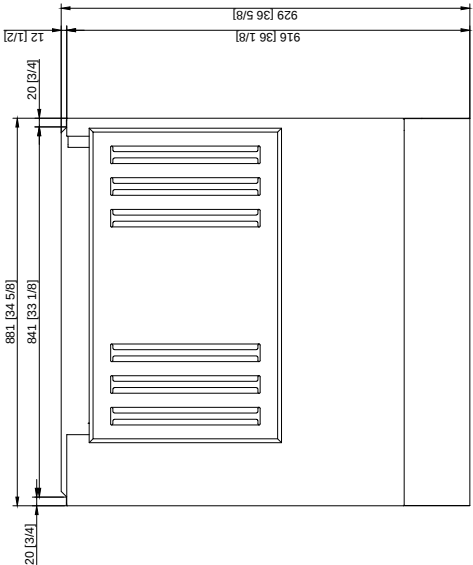

Information/Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zechungsdruck unterliegt nicht dem Änderungsdiens!		UltraVent CP-ICC 20-11	
Printed drawing is not automatically updated!		(master view)	
Le mise à jour n'est pas assurée sur les plans papier!			
RATIONAL AG 2019		30.03.2019	
Revision/Revision/Revision		Ersteller/Creator/ créateur	
Index	Date/Date/Date	Modifizier/Scale/Échelle	RATIONAL AG 2019
Name/Name/Nom	Abmessungen/Dimensions/Dimensions	Nr./No./Description/Description	
1		1	
2			
3		2	
4			
5		3	
6			
7		4	
8			